


## Kontaktdaten, Technische Details

<b>Titel der Produktion:</b>	<b>„Elefanten vergessen nie...“</b>
<b>Altersgruppe:</b>	für Kinder und Familien (ab 5 Jahren)
<b>Zuschauer:</b>	bis max. 150 Zuschauer - frontales Sitzfeld zu ebener Erde, - ansteigende Sitzreihen mit guter Bodensicht (Aufgänge recht und links) - erste Reihen können bei Bedarf mit Sitzkissen belegt sein
<b>Spielfläche:</b>	ca. 7 x 8 m
<b>Lichte Höhe:</b>	ca. 4 m
<b>Bühne:</b>	- optimal 10 x 10 m, - offene Bühne mit 2 Seitengassen (ca. 3 m Breite) rechts u. links (Hänger oder Stellwände) - Möglichkeit für 1 Maschinenzug im hinteren Bühnenbereich
<b>Verdunklung:</b>	erforderlich
<b>Tonanlage:</b>	ja (könnte im Bedarfsfall auch mitgebracht werden)
<b>Lichtanlage:</b>	ja (Lichtplan anfordern)
<b>Helfer:</b>	1 Helfer zum zum Entladen und Beladen der Dekoration
<b>Bühnen-Pyrotechnik:</b>	- 1 SAFEX Mini-Theaterblitz (BAM PT1 - 0949) - 2 Feuerstellen (Bengal-Liquid), raucharm für innen Befähigungsschein nach § 23 + Erlaubnis nach § 7 SprengG vorhanden
<b>Haustechniker notwendig:</b>	ja, für Bühne, Licht- und Tonanlage
<b>Beteiligte Personen:</b>	2 Darsteller, 1 Techniker
<b>Garderobe:</b>	- 1 Gemeinschaftsgarderobe mit Schminktisch (Spiegel), Wasser u. WC
<b>Stückdauer:</b>	60 min. ohne Pause
<b>Aufbauzeit:</b>	5 Stunden (wenn Licht vorgehängt ist)
<b>Abbauzeit:</b>	2 Stunden
<b>Theaterpädagogik:</b>	- Nachgespräch nach der Vorstellung möglich - Vorbereitendes pädagogisches Material auf Anfrage
<b>Spesen:</b>	- Mineralwasser + Apfelsaft, Früchte in der Garderobe - Catering (eine warme Malzeit am Tag der Vorstellung) oder 25 EUR je Tag / Person



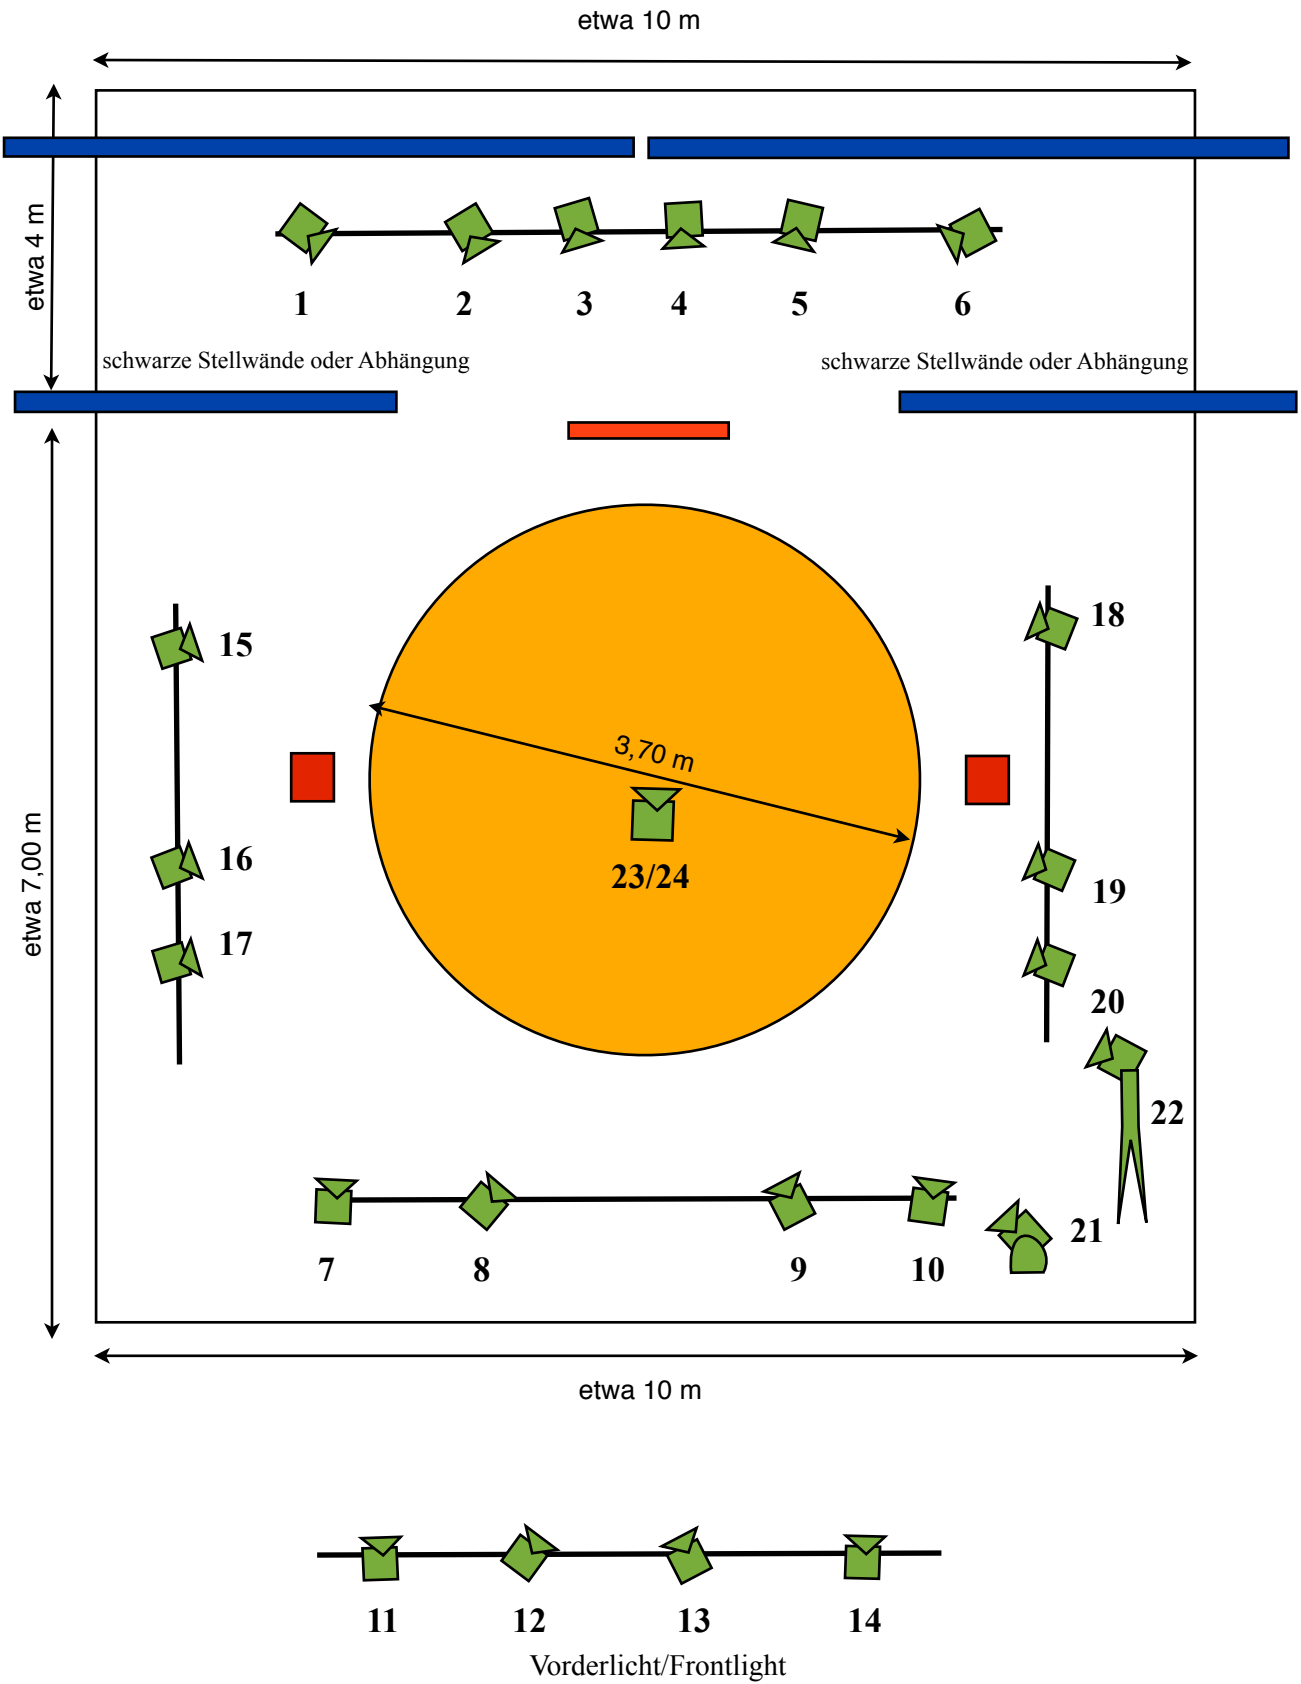

<b>1</b>	PC 1000 mit Klappen	<b>12</b>	PC 1000 mit Klappen	<b>23</b>	PC 1000 mit Klappen (auf kleinem Fuß)
<b>2</b>	PAR 64	<b>13</b>	PC 1000 mit Klappen	<b>24</b>	PC 2000 W Direkt über der Scheibe)
<b>3</b>	PAR 64	<b>14</b>	PC 1000 mit Klappen	<b>25</b>	Profilier (Spot) am Technikplatz
<b>4</b>	PAR 64	<b>15</b>	PC 1000 mit Klappen		
<b>5</b>	PAR 64	<b>16</b>	PC 1000 mit Klappen		
<b>6</b>	PC 1000 mit Klappen	<b>17</b>	PC 1000 mit Klappen		
<b>7</b>	PC 1000 mit Klappen	<b>18</b>	PC 1000 mit Klappen		
<b>8</b>	PC 1000 mit Klappen	<b>19</b>	PC 1000 mit Klappen		
<b>9</b>	PC 1000 mit Klappen	<b>20</b>	PC 1000 mit Klappen		
<b>10</b>	PC 1000 mit Klappen	<b>21</b>	PC 1000 mit Klappen		
<b>11</b>	PC 1000 mit Klappen	<b>22</b>	PC 1000 mit Klappen (auf Stativ oder von oben)		

Nr.	Typ	Richtung und Farbfolien
1	PC 1000	Gasse Auftritt rechts
2	Paar 64	Scheibe Rücklicht gesamte linke Seite
3	Paar 64	Scheibe Rücklicht hinterer Bereich links
4	Paar 64	Scheibe Rücklicht hinterer Bereich rechts
5	Paar 64	Scheibe Rücklicht gesamte rechte Seite
6	PC 1000	Gasse Auftritt links
7	PC 1000	Platz hinter der Scheibe (Bereich Sonne)
8	PC 1000	Platz hinter der Scheibe (Bereich Sonne)
9	PC 1000	hinterer Bereich auf der Scheibe
10	PC 1000	mittlerer Bereich auf der Scheibe
11	PC 1000	mittlerer Bereich auf der Scheibe
12	PC 1000	vorderer Bereich auf der Scheibe
13	PC 1000	vorderer Bereich auf der Scheibe
14	PC 1000	Platz links neben der Scheibe
15	PC 1000	Platz rechts neben der Scheibe
16	PC 1000	Platz rechts neben der Scheibe
17	PC 1000	Platz rechts neben der Scheibe
18	PC 1000	Bereich links vor der Scheibe
19	PC 1000	Bereich rechts vor der Scheibe
20	PC 1000	Bereich links vor der Scheibe
21	PC 1000	Bereich rechts vor der Scheibe
22	PC 1000	Schlagschatten in ca. 3m Höhe
23	PC 1000	Schlagschatten vom Bodenstativ
24	PC 2000	Gesamter Bereich der Scheibe (Verhandlung)


Je nach örtlichen Gegebenheiten können auch Fresnel für die PC's genommen werden.

Für Rückfragen:

Ansprechpartner Beleuchtung: Marcus Dassing - Tel. 0172 - 3924759

Ansprechpartner Bühne/Pyrotechnik: Oliver Dassing - Tel. 0170 - 5011965

Aufbaupositionen und Abstände - Zuschauersituation

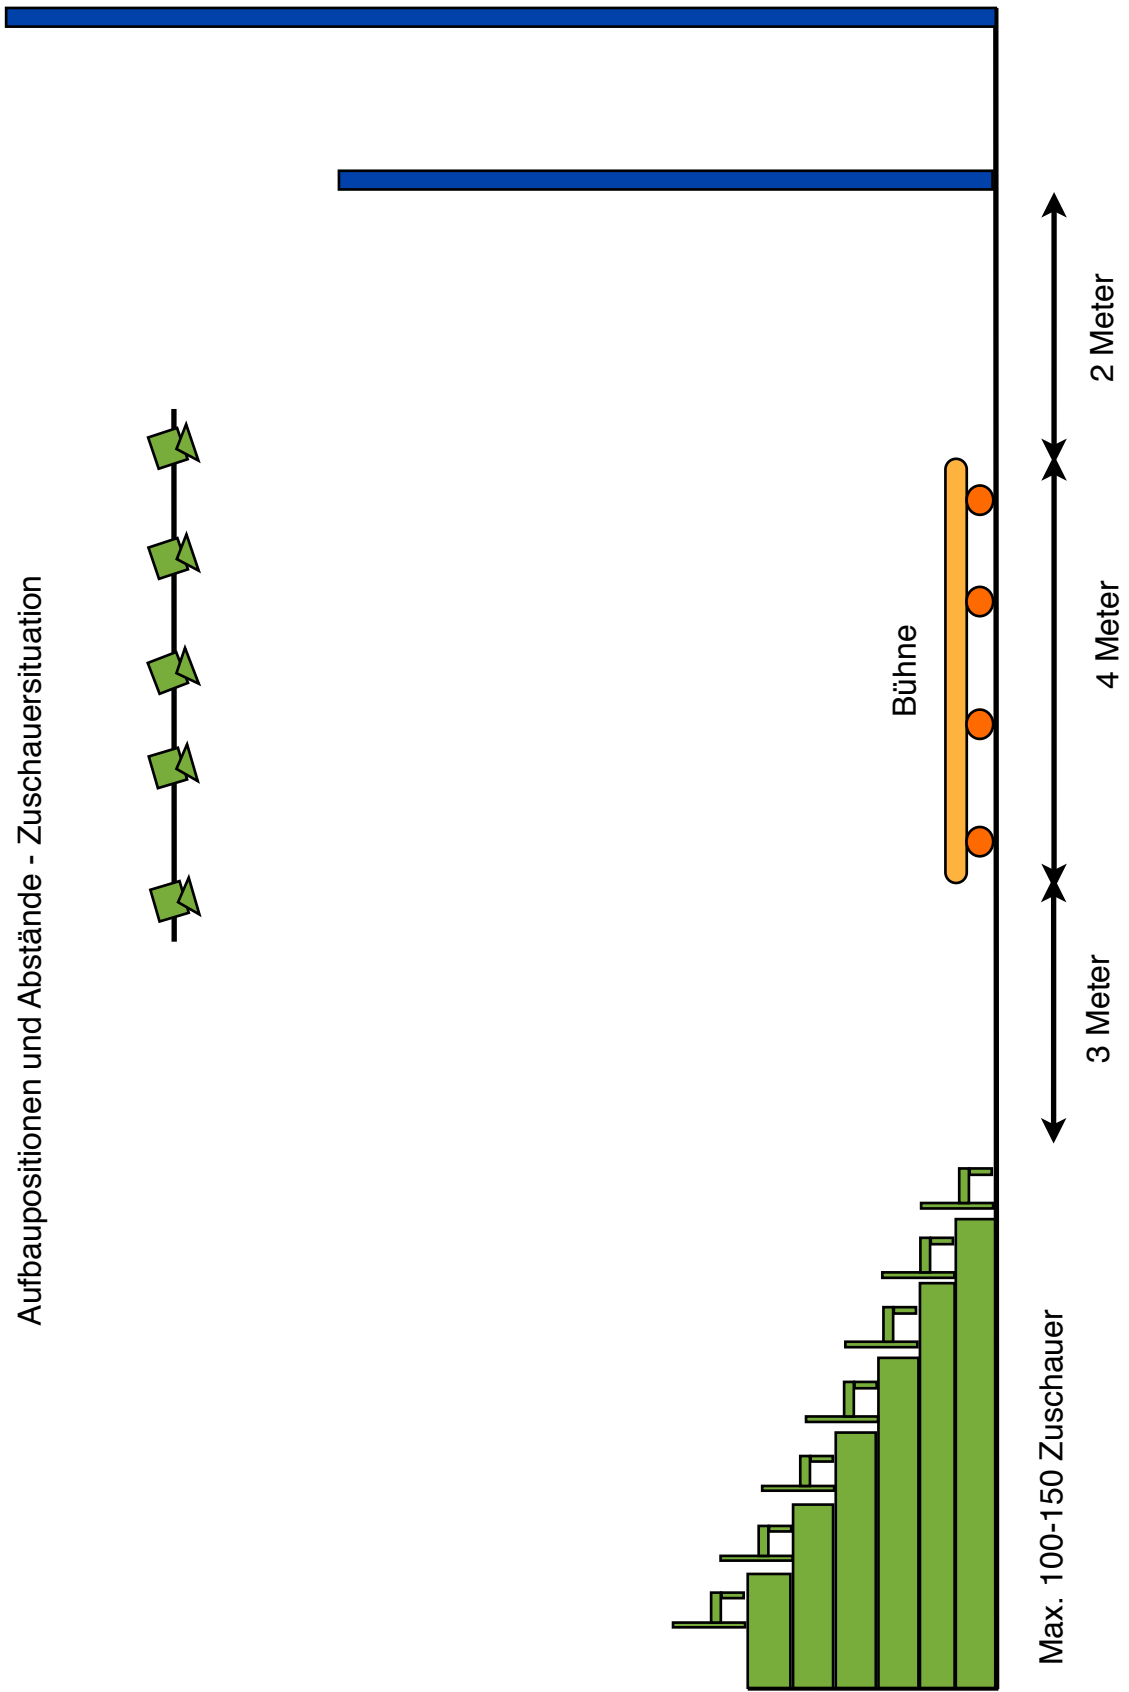

### Pyrotechnische Effekte während der Vorstellung:


1. Artikel: 1 x SAFEX Mini-Theater-blitz (BAM PT1 - 0949 )  
installiert in einem Theaterrequisit (Bühnengewehr-Atrappe)
- Dauer: 1 Sekunde  
Zündung: Batterie 9 V  
Sicherheit: 1,5 m  
Effekthöhe: 0,30 m  
Rauch: raucharm für innen



2. Artikel: 1 x Feuerstelle (Bengal-Liquid)
- Ort: getränktes Spezial-Trägergewebe  
in einer Metallschale (Durchmesser 0,20 m)
- Dauer: ca. 30 sec.  
Zündung: Feuerzeug  
Effekthöhe: ca. 0,10 m  
Rauch: raucharm für innen



3. Artikel: 1 x Feuerstelle (Bengal-Liquid)
- Ort: getränktes Spezial-Trägergewebe  
in einer Metallschiene (3,50 x 0,50)
- Dauer: ca. 40 sec. (am Ende des Stücks)  
Zündung: Feuerzeug  
Effekthöhe: ca. 0,10 m  
Rauch: raucharm für innen

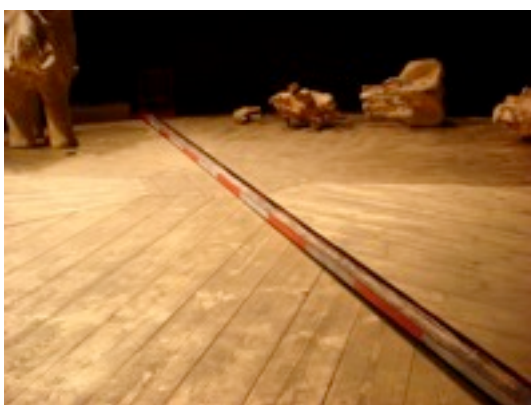

Hersteller: PYRO-ART Feuerwerke GmbH, Schönerlinder Str. 29a, 13127 Berlin  
Tel: +49 (0)30 474790 13 \* Fax: +49 (0)30 474790 22 [www.pyroart.de](http://www.pyroart.de)

Hinweis: Der Nachweis für die Abnahme durch die Feuerwehr (*Premiere Thalia Theater Halle*)  
sowie der Befähigungsschein nach § 23 + Erlaubnis nach § 7 SprengG  
sind vorhanden.

## Gutachten: Abnahme durch die Feuerwehr in Halle /S. am 21.10.2008

Amt für Brand-,  
Katastrophenschutz und  
Rettungsdienst

Thalia Theater  
Herr Schreiner  
Kardinal-Albrecht-Straße 6  
06108 Halle (Saale)

Dienstgebäude: An der Feuerwache 5  
06124 Halle (Saale)  
Auskunft erteilt: Guido Thielecher  
AktENZEICHEN: 37 30 90  
Telefon: (0345) 221 5328  
Telefax: (0345) 221 5250  
Sprechzeiten: Mo - Do 7:30 - 15:30 Uhr  
Fr 7:30 - 13:00 Uhr  
Sie erreichen uns: Straßenbahnlinie 2, 9, 10, 11  
Internet: <http://www.feuerwehr-halle.de>  
E-Mail: [guido.thielscher@halle.de](mailto:guido.thielscher@halle.de)

Halle (Saale), 28.10.2008

Sehr geehrter Herr Schreiner,

Abnahme der Feuereffekte u. Pyrotechnik im Theaterstück :

\* Elefanten vergessen nie... \*

Die Abnahme erfolgte am 21.10.2008 durch die Berufsfeuerwehr  
( Vorbeugender Brandschutz ) Herr Seehawer.

Pyrotechniker Hr. Dassing

Feuergefährliche Handlungen:

1. Kleine Lagerfeuer- Attrappe auf Metallgestell mit einem Durchmesser von 20 cm.
2. Metallschiene, 3,5 m lang u. 5 cm breit mit getränkten Trägergewebe für Brandflüssigkeit, Brenndauer 1- 2 Minuten, Isolation zwischen Schiene u. Bühne.
3. Gewehrattrappe, 1 Minifunkenblitz, T 1.

Löschmittel wurden bereitgestellt. Zu den vorgeführten Feuereffekten u. zur Pyrotechnik wurden keine Auflagen erteilt.

Es wurde die Freiräumung des 2. Rettungsweges beauftragt. Dieser war am 25.10.08 beräumt ( Nachkontrolle durch Hr. Thielscher ).

Mit freundlichen Grüßen,

i.A.  
  
Ing. Lutz Heber  
Teamleiter VB